



Rezervor de apa TT-120 (S 1:50)

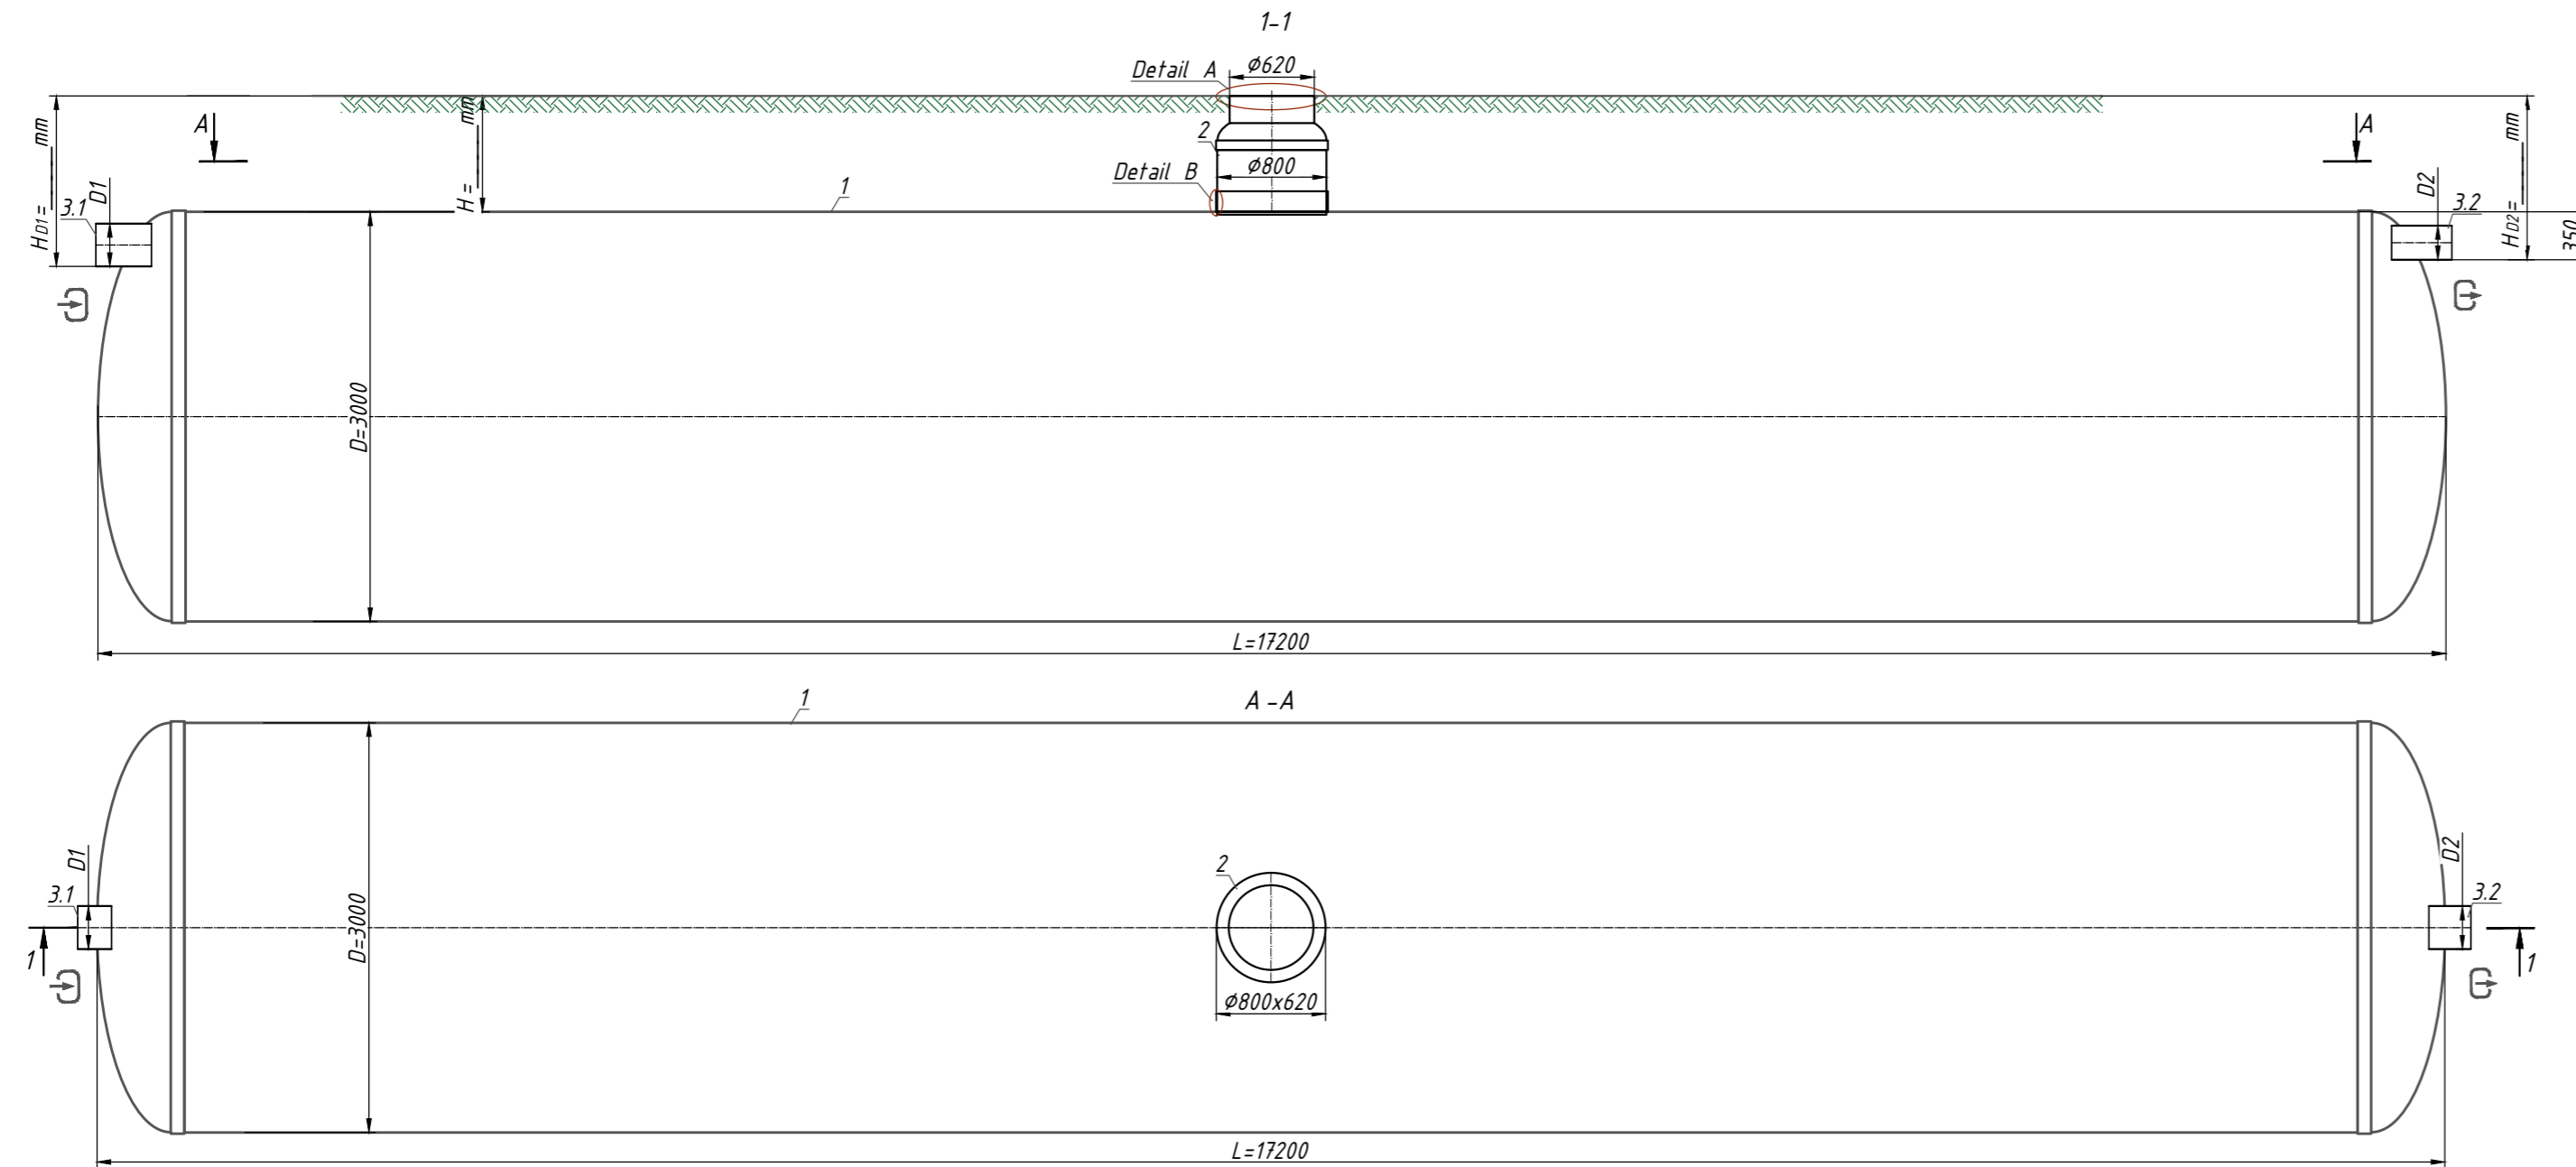

A - Design capac*

B - Fixarea extensiei cu rezervorul***

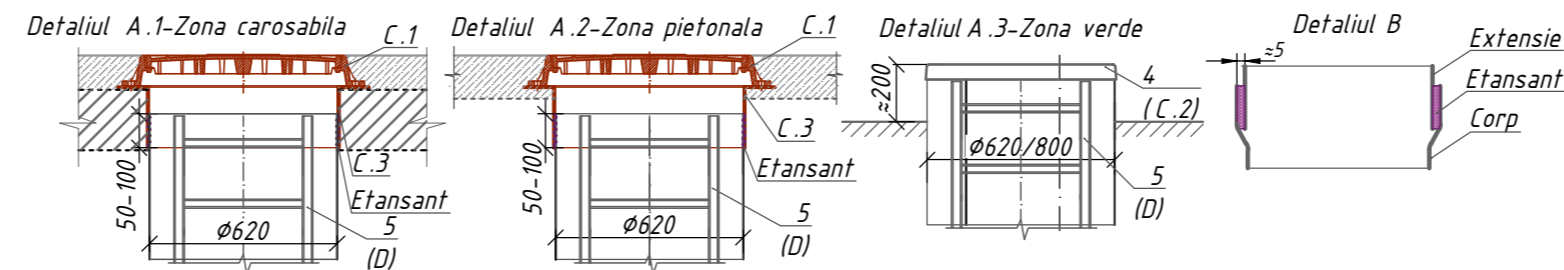

Nota:

- * H-adâncimea racordului de admisie, mm (în echiparea standard H până la 2000 mm). H ia un multiplu de 50 mm. La umplerea căminului de vizitare A.1-înălțimea totală a produsului este mai mică de 200 mm; A.2-înălțimea totală a produsului este mai mare de 100 mm.
 - ** Produsul este expediat conform echipamentului standard (Tabel.1), cu excepția cazului în care se specifică altfel în Echipamentul suplimentar (Tabel.2). Setul complet al produsului este de acord cu managerul.
 - ***Produsul este expediat conform echipamentului standard (Tabelul 1), cu excepția cazului în care se specifică altfel în documentul suplimentar (Tabelul 2)
- Abaterea permisă în timpul producției de produse este de 1-3%.

Informatii aditionale: _____

Specificatiile materialelor si echipamentelor. Echipament standard ** (Tabl.1)

Poz.	Identificare	Name	Cant.	Masa	Nota
1	Vodaland	Rezervor de apa Tank Vodaland TankTechnical-120,volum 120m ³ , orizontal, fibra de sticla, D=3000 mm L=17200 mm	1		compl.
2		Extensie Ø800x620	1		compl.
3.1,3.2	D1-Racord conducta intrare D2-Racord conducta evacuare	Conducta PVC SN4 Ø 315	2		compl.

**Produsul este expediat conform echipamentului standard (Tabelul 1), cu excepția cazului în care se specifică altfel în documentul suplimentar (Tabelul 2)

Echipamente optionale (Tabl.2)

Poz.	Identificare	Denumire			Note
A, B	A - ¹ Acces/ ² B -Evacuare (racord conducte):		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Racord conducte:	A,B-Cu flansa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		A, B-fara flansa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		Alte cerinte:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Extensie/ Prelungire	H=500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	H=1000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	H=1500	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Alte cerinte:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
C	Design capac (detaliu A.1, A.2)				
	C.1 Dispozitiv de acoperire:	Capac PP (zona verde)	<input type="checkbox"/>		
		Capac clasa A15	<input type="checkbox"/>		
		Capac clasa C250	<input type="checkbox"/>		
		Capac clasa D400	<input type="checkbox"/>		
C.2 Flansa mobila GRP	Ø620, h=200mm	<input type="checkbox"/>			
C.3 Capac GRP	Ø620	<input type="checkbox"/>			
D	D. Scara universala	Aluminiu	<input type="checkbox"/>		
		Otel Inoxidabil	<input type="checkbox"/>		
F	F.Ventilatie	Conducta de aerisire PVC SN4 Ø110 cu ciuperca	<input type="checkbox"/>		

Rezervor GRP TankT Vu=112.51mc Vt=120.36mc D3000 L17200 Din Ø315 (RA120MC30172)

Rev.	Cant.	Nume	Semn.	Data	Etapa	Pagina	Pagini
Desenat		Natalia Skorenka					
Modificat		Larisa Chitu					
Aprobat		Elena Gudumac					

Rezervor de apa TankT-120 (TT-120)

