Rezervor de apa TT-90 (S 1:40)

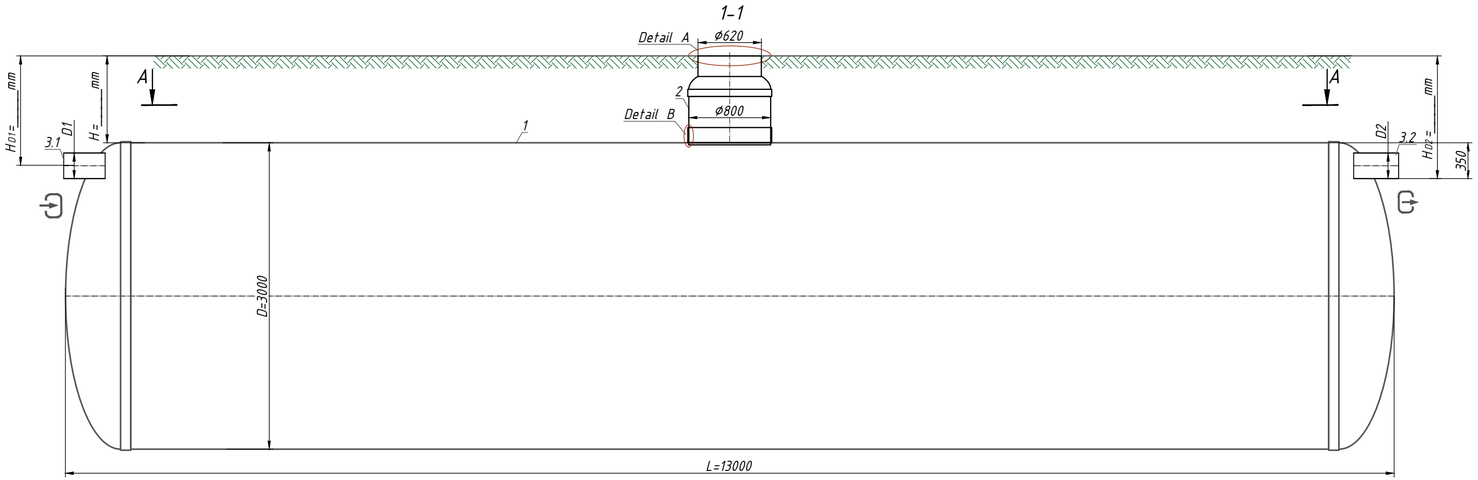

Nota:

* H-adâncimea racordului de admisie, mm (în echiparea standard H până la 2000 mm). H ia un multiplu de 50 mm.
La umplerea căminului de vizitare A.1-înălțimea totală a produsului este mai mică de 200 mm; A.2-înălțimea totală a produsului este mai mare de 100 mm.
** Produsul este expediat conform echipamentului standard (Tabel.1), cu exceptia cazului în care se specifică altfel în Echipamentul suplimentar (Tabel.2). Setul complet al produsului este de acord cu managerul.
***Produsul este expediat conform echipamentului standard (Tabelul 1), cu exceptia cazului în care se specifică altfel în documentul suplimentar (Tabelul 2)
Abaterea permisă în timpul productiei de produse este de 1-3%.

Informatii aditionale: _____

A -Design capac*







B -Fixarea extensiei cu rezervorul***



Specificatiile mterialelor si echipamentelor.Echipament standard ** (Tabl.1)

Poz.	Identificare	Nume	Cant.	Masa	Nota
1	Vodaland	Rezeror de apa Vodaland TankTechnical-90,volume 90m^3, orizontal, fibra de sticla, D=3000 mm L=13000 mm	1		compl.
2		Extensie Ø800x620	1		compl.
3.1,3.2	D1-Racord conducta de intrare D2-Racord conducta de evacuare	Conducta PVC SN4 Ø 250	2		compl.

**Produsul este expediat conform echipamentului standard (Tabelul 1), cu exceptia cazului în care se specifică altfel în documentul suplimentar (Tabelul 2)

Echipamente optionale (Tabl.2)

Poz.	Identificare	Denumire			Note
A, B	A-[1]Acces/[2]B-Evacuare (racord conducte):				
	Racord conducte:	A,B-Cu flansa	☐	☐	
		A, B-fara flansa	☐	☐	
		Alte cerinte:	☐	☐	
	Extensie/ Prelungire	H=500	☐	☐	
		H=1000	☐	☐	
		H=1500	☐	☐	
		Alte cerinte:	☐	☐	
C	Design capac (detaliu A.1, A.2)				
	C.1 Dispozitiv de acoperire:	Capac PP (zona verde)	☐		
		Capac clasa A15	☐		
		Capac clasa C 250	☐		
		Capac clasa D400	☐		
	C.2 Flansa mobila GRP	Ø620, h=200mm	☐		
	C.3 Capac GRP	Ø620	☐		
D	D. Scara universala	Aluminiu	☐		
		Otel Inoxidabil	☐		
F	F.Ventilatie	Conducta de aerisire PVC SN4 Ø110 cu ciuperca	☐		

Rev.	Cant.	Nume	Semn.	Data
Desenat		Natalia Skorenka		
Modificat		Larisa Chitu		
Aprobat		Elena Gudumac		

Rezervor GRP TankT Vu=84.77mc Vt=90.69mc D3000 L13000 Din Ø250 (RA90MC30130)

Etapa	Pagina	Pagini

Rezervor de apa TankT-90 (TT-90)

VODALAND

Format A3